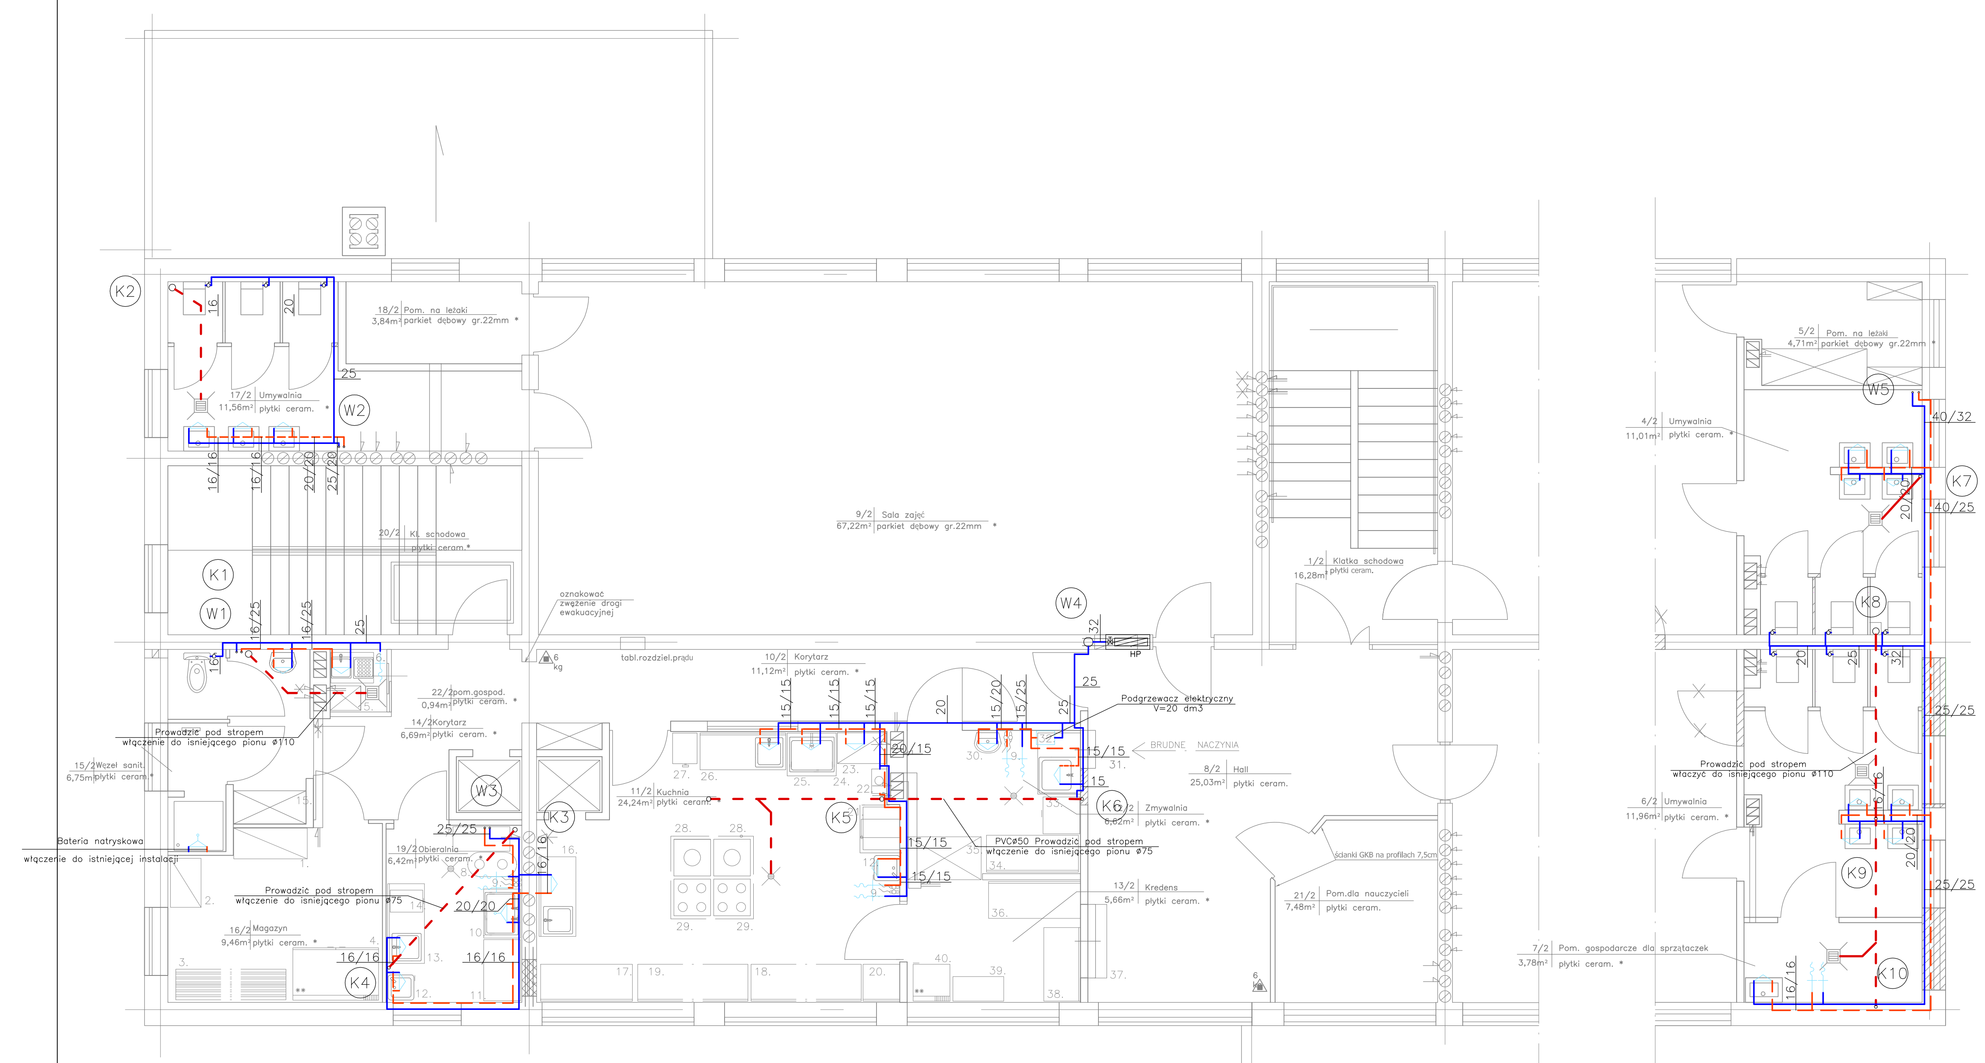

OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej

Instalacja kanalizacyjna prowadzić pod stropem

W1–W5 Oznaczenie pionów instalacji wodociągowej

K1–K9 Oznaczenie pionów kanalizacji sanitarnej

HP Oznaczenie hydrantu DN25

UWAGA:
Pion W4 wykonać ze stali ocynkowanej
Piony W1–W3 oraz W5 wykonać z PP
Podejścia pionów kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem wykonać jako niskoszumowe

KALDO	Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędrzej 64-100 Leszno, ul. Antoniańska 6 Nano: Leszno ul.Mickiewicza 1 tel./fax 65 5202698 email: kaldo@kaldo.net.pl			PROJEKTANT: upr. nr 112/96/Lo mgr inż. Tomasz HABECHT	
PROJEKT WYKONAWCZY				WSPÓŁPRACA: mgr inż. Jakub PIESTRZENIEWICZ	
OBIEKT ADRES	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 16b; dz. nr 498, AM-6, obr. IX			SPRAWDZIŁ:	
INWESTOR ADRES	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 16b				
RYSUNEK	**RZUT PIĘTRA Instalacja wod-kan**			NR RYSUNKU	**IS-6**
BRANŻA	sanitarna	DATA	03.2010	SKALA	**1 : 50**