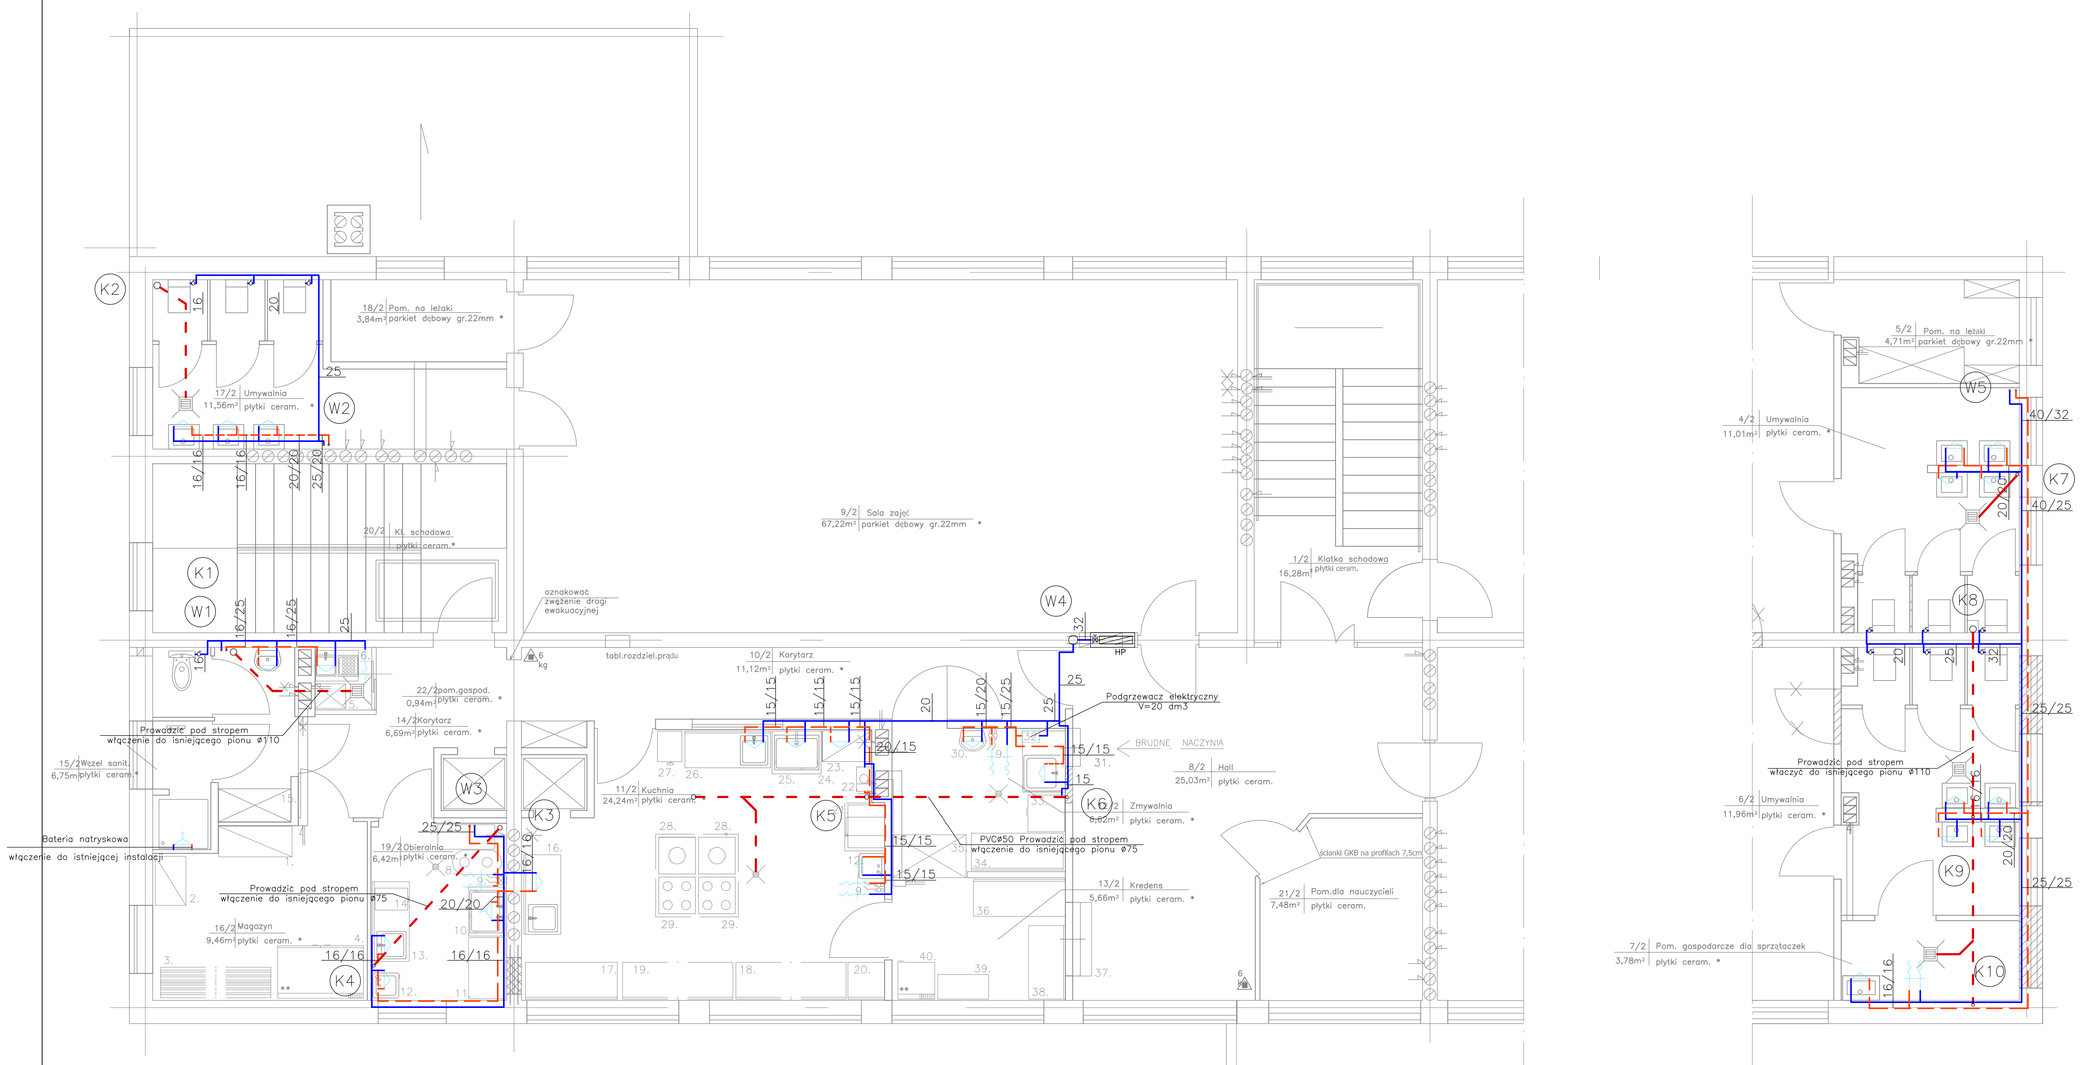

OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody ciepłej

Instalacja kanalizacyjna prowadzić pod stropem

W1–W5 Oznaczenie pionów instalacji wodociągowej

K1–K9 Oznaczenie pionów kanalizacji sanitarnej

HP Oznaczenie hydrantu DN25

UWAGA:
Pion W4 wykonać ze stali ocynkowanej
Piony W1–W3 oraz W5 wykonać z PP
Podejścia pionów kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem wykonać jako niskoszumowe

KALDO	Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś 64-100 Leszno, ul. Antoniska 6 biuro: Leszno, ul. Mikołajska 1 tel./fax 65 5202698 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl	PROJEKTANT:	upr. nr 112/985/o mgr inż. Tomasz HABICHT
PROJEKT BUDOWLANY		WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Jakub PIESTRZENIEWICZ
OBIEKT ADRES	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 5 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 16b; dz. nr 498, AM-6, obr. IX	SPRAWDZIŁ:	upr. nr 933/87/Lo mgr inż. Jadwiga WALOSZEK
INWESTOR ADRES	Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 16b		
RYSUNEK	**RZUT PIĘTRA** **Instalacja wod-kan**	NR RYSUNKU	**IS-6**
BRANŻA	sanitarna	DATA 03.2010	SKALA **1 : 50**